

SI**Montaža**

- Montažo prenapetostnih odvodnikov mora izvršiti usposobljena oseba.
- Prenapetostni odvodniki morajo biti vgrajeni v skladu z nacionalnimi standardi in ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (IEC 60364-5-534).
- Prenapetostni odvodnik se lahko poškoduje, če ga izpostavimo električnim obremenitvam, ki presegajo vrednosti navedene v tabeli.
- Poseg v notranjost odvodnika ni dovoljena in izključuje garancijo proizvajalca.

Ravnjanje z izdelkom po koncu življenjske dobe

Izdelek razstavite, plastični in kovinski deli so primerni za reciklažo v skladu z lokalnimi predpisi.

UK**Mounting**

- Mounting of overvoltage arresters must be carried out by qualified personnel only.
- Overtoltage arresters must be installed in compliance with national regulations and consideration of protection conditions (IEC 60364-5-534).
- Overtoltage arresters can be damaged if exposed to electrical loading which exceeds the values given in the table.
- Unauthorized intervention within the arrester is not permitted and invalidates the guarantee.

Handling after expiry of life expectancy

The product can be taken apart and the plastic and metal parts recycled in compliance with local regulations.

DE**Installation**

- Der Anschluss eines Überspannungsschutzbausteines muss nur durch eine qualifizierte Fachkraft durchgeführt werden.
- Der Schutzbaustein muss so installiert werden, dass alle nationalen und internationalen Vorschriften und Normen eingehalten werden.
- Der Schutzbaustein kann beschädigt werden, wenn die Überspannungen stärker sind, als wie im Datenblatt spezifiziert.
- Bei einer nicht sachgemäßen Verwendung oder Veränderung des Schutzbausteines erlischt die Garantie.

Entsorgung des Gerätes

Der Schutzbaustein kann in Plastik und Metallteile zerlegt und dann der örtlichen Entsorgung und Wiederverwertung zugeführt werden.

IT**Installazione**

- L'installazione dei limitatori di sovratensioni deve essere eseguita da personale qualificato
- I limitatori di sovratensioni devono essere installati in conformità alle norme nazionali e con riferimento ai requisiti di protezione (CEI EN 62305-1/4)
- I limitatori di sovratensione possono danneggiarsi se esposti a carichi maggiori rispetto a quelli indicati in tabella.
- Non è permesso aprire o modificare i limitatori di sovratensione pena il decadere della garanzia

Trattamento del prodotto a fine vita

Il prodotto va smaltito a parte e le componenti plastiche e metalliche riciclate in osservanza alla normativa nazionale.

ES**Montaje**

- La instalación de los protectores ha de ser efectuada solamente por personal cualificado.
- Las protecciones contra sobretensiones deben de instalarse siguiendo la normativa de instalación y condiciones de protección de cada lugar (IEC 60364-5-534)
- Los protectores pueden dañarse si se exponen a condiciones eléctricas que excedan a las indicadas en la tabla.
- Las manipulaciones no autorizadas del producto invalidarán su garantía.

Tratamiento despues de la vida util del producto

El producto puede ser retirado de la instalación y recicladas las partes plásticas y metálicas de acuerdo a las normas locales de cada región.

PL**Montaż**

- Montažu ogranicznika przepięć powinna dokonać tylko osoba wykwalifikowana
- Montažu ogranicznika należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-534
- Ogranicznik przepięć może ulec uszkodzeniu, jeżeli poddany zostanie obciążeniem przekraczającym wartości podane w powyższej tabeli.
- Ingerencja do wnętrza ogranicznika jest niedozwolona i powoduje utratę gwarancji.

Postępowanie z wyrobem po zakończeniu okresu używalności

Ogranicznik powinien być zostać zdemontowany i materiały z tworzywa i metalu przeznaczone do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RU**Монтаж**

- Монтаж производится специалистом соответствующей квалификации.
- Ограничители перенапряжения должны быть установлены в соответствии со стандартами соблюдая защитные меры (IEC 60364-5-534).
- Ограничитель перенапряжения может выйти из строя в случае превышения электрических нагрузок, значения которых указаны в таблице.
- Не допускается вскрытие и самостоятельный ремонт ограничителя, при этом утрачивается гарантия производителя.

Утилизация изделия после окончания срока службы Изделие необходимо разобрать, разделить на пластмассовые и металлические части для дальнейшей переработки.

S**Montering**




- Montering av överspänningsskyddet får bara utföras av behörig personal.
- Överspänningsskyddet måste installeras i enlighet med nationella bestämmelser och överensstämma med skyddsvillkor (IEC 60364-5-534).
- Överspänningsskyddet kan bli skadat om det utsätts för elektrisk belastning som överstiger de värden som anges i tabell.
- Ingrepp i överspänningsskyddet upphäver garantin.

Hantering efter utgången av den förväntade livslängden

Produkten kan tas isär och plast- och metalldelar återvinnas enligt lokala föreskrifter.


Överspänningsskydd GPT

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER INSTALLATION INSTRUCTIONS

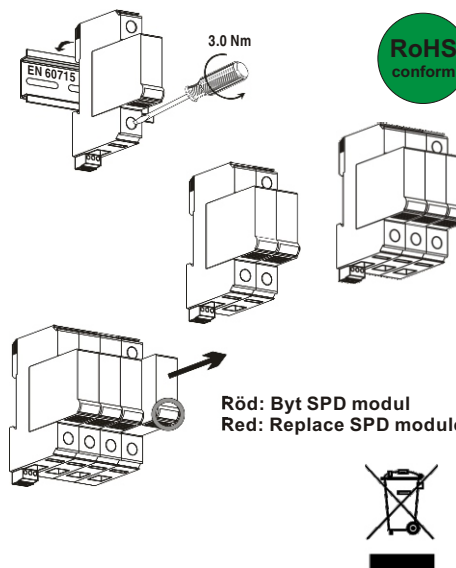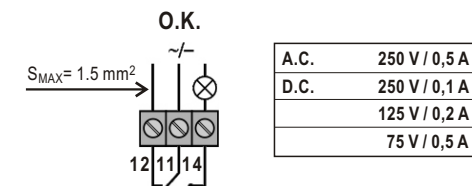**Felindikering / Fault indication****Fjärrsignalanslutning / Remote signalization connection****Installation / Installation****Teknisk data / Technical data**


U _c	(AC)	75V	150V	275V	320V	385V	440V	690V
I _n	(8/20)	20kA	20kA	20kA	20kA	20kA	20kA	20kA
I _{max}	(8/20)	40kA	40kA	40kA	40kA	40kA	40kA	40kA

Kategori / Category	EN 61643-11	Typ / Type 2
	IEC 61643-1	Klass / Class II
	E DIN VDE 0675-6	C
θ	-40°C ... +80°C	
□ L, N, PE(N)	35 mm ² / 25 mm ²	
IP Code	20	


Back-up säkring / Back-up fuse

SPD anslutningar / SPD connections


TN-S

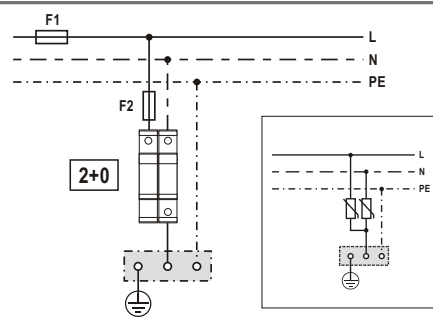


IT / TT

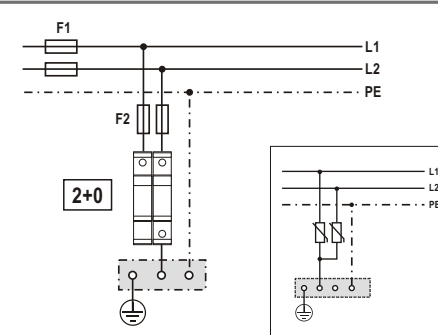


TN-C

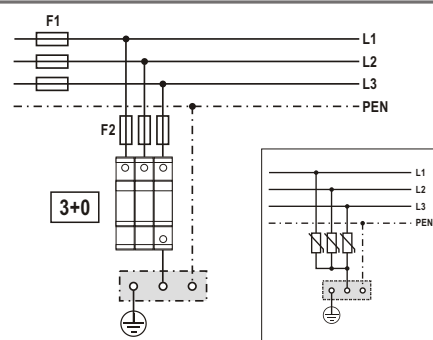

TN-S

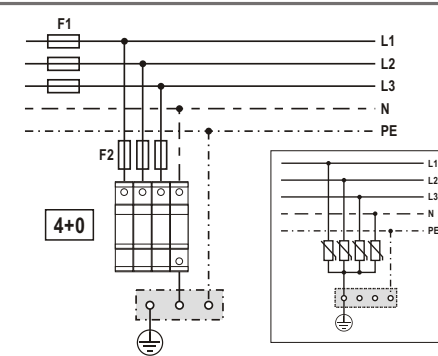

IT / TT

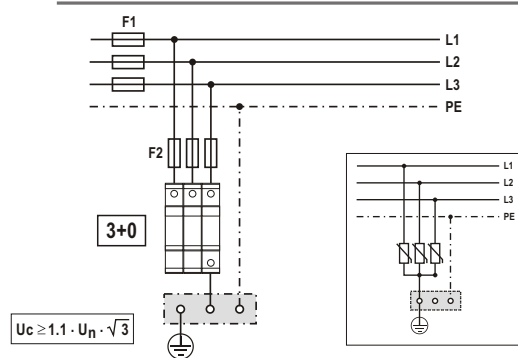

TN-C

